






● 防火扉



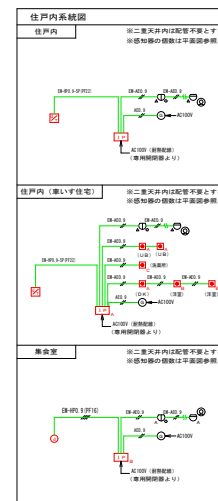

配管配線リスト	
	EM-HP1. 2-2C (PF16)
	EM-HP1. 2-3P (PF22)
	EM-HP1. 2-5P (PF22)
	EM-HP1. 2-10P (PF28)

※二重天井内は配管不要とする。

**注 記**

- ・ 本自主報設備は総務省令40号に準ずること。（住戸用自火燭+共用住宅用非常警報設備）
- ・ 地区ベル鳴動方式は一斉鳴動方式とする。
- ・ 遠隔試験時、住戸外から感知器の異常が個別に判断可能であること。
- ・ 煙感知器用閉点検ボックス（扉開閉検出スイッチ付付点検付、E・LV昇降路）の設置において、以下の区分区ではエレベータ工事とする。
- ・ E・LV遠隔停止用スイッチ（スイッチ、取付、接点、試験）
- ・ 注意喚起シール（シール、取付）

移信リスト				
機器名	用 途	信号内容	信号種別	点 数
エレベータ制御盤	火災管制用	火災代表	無電圧 a 接点	1

[illegible]

