

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

防火対象物	所在地	岸和田市西之内町45番1号					
	名称	岸和田市総合体育館					
	用途	1項・イ（体育館）					
	規模	地上	2階	地下	階	延べ面積	11300.49m ²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等		消火器具 スプリンクラー設備 屋外消火栓設備 自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 非常警報設備 誘導灯及び誘導標識 非常電源（自家発電設備） 非常電源（蓄電池設備） 防排煙制御設備					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
- 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
- 4 ※印欄は、記入しないこと。

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	岸和田市総合体育館		防 火 管 理 者	
所 在 地	岸和田市西之内町45番1号		点検実施 責 任 者	
点検種別	機器点検・総合点検・(設備等設置維持計画による点検)	点検年月日	年 月 日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	
	判 定	不良内容		
消火器具	Ⓔ・不良			
スプリンクラー設備	Ⓔ・不良			
屋外消火栓設備	Ⓔ・不良			
自動火災報知設備	Ⓔ・不良			
ガス漏れ火災警報設備	Ⓔ・不良			
非常警報設備	Ⓔ・不良			
誘導灯	良・ <u>不良</u>	本体不良及び バッテリー不良	改修計画中	
	良・ <u>不良</u>	音声点滅機能不良	改修計画中	
自家発電設備	Ⓔ・不良			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判 定	不良内容		
蓄電池設備	Ⓔ・不良			
防排煙制御設備	Ⓔ・不良			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者						設 備 名
資格		消防設備士				消火器具 スプリンクラー設備 屋外消火栓設備 自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 非常警報設備 誘導灯及び誘導標識 非常電源（自家発電設備） 非常電源（蓄電池設備） 防排煙制御設備
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月	
乙 種	6 類	年 月 日			年 月	
乙 種	7 類	年 月 日			年 月	
備 考						
資格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特	種			年 月 日		
第 1	種	昭和53年10月13日	135304107	令和11年3月31日		
第 2	種	昭和53年10月20日	235304287	令和11年3月31日		

点 検 者						設 備 名
資格		消防設備士				消火器具 スプリンクラー設備 屋外消火栓設備 自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 非常警報設備 誘導灯及び誘導標識 非常電源（自家発電設備） 非常電源（蓄電池設備） 防排煙制御設備
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月	
㊦・乙種	4 類	平成12年 11月 24日	25	大阪	令和4年 11月	
㊦・乙種	5 類	平成14年 11月 25日	26	大阪	令和3年 7月	
乙 種	6 類	平成10年 11月 20日	94	大阪	令和3年 7月	
乙 種	7 類	年 月 日			年 月	
備 考						
資格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特	種	年 月 日		年 月 日		
第 1	種	平成12年4月 28日	141201334	令和7年 3月 31日		
第 2	種	平成12年4月 28日	241201316	令和7年 3月 31日		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者						設 備 名																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">資格</th> <th colspan="4">消防設備士</th> </tr> <tr> <th colspan="2">種類等</th> <th>交付年月日</th> <th>交付番号</th> <th>交付知事</th> <th>講習受講年月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>甲 種</td> <td>特 類</td> <td>年 月 日</td> <td></td> <td></td> <td>年 月</td> </tr> <tr> <td>甲・乙種</td> <td>1 類</td> <td>年 月 日</td> <td></td> <td></td> <td>年 月</td> </tr> <tr> <td>甲・乙種</td> <td>2 類</td> <td>年 月 日</td> <td></td> <td></td> <td>年 月</td> </tr> <tr> <td>甲・乙種</td> <td>3 類</td> <td>年 月 日</td> <td></td> <td></td> <td>年 月</td> </tr> <tr> <td>甲・乙種</td> <td>4 類</td> <td>年 月 日</td> <td></td> <td></td> <td>年 月</td> </tr> <tr> <td>甲・乙種</td> <td>5 類</td> <td>年 月 日</td> <td></td> <td></td> <td>年 月</td> </tr> <tr> <td>乙 種</td> <td>6 類</td> <td>26年 10月 1日</td> <td>00066</td> <td>和歌山</td> <td>令和3年 11月</td> </tr> <tr> <td>乙 種</td> <td>7 類</td> <td>年 月 日</td> <td></td> <td></td> <td>年 月</td> </tr> <tr> <td colspan="2">備 考</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>						資格		消防設備士				種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	甲 種	特 類	年 月 日			年 月	甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月	甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月	甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月	甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月	甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月	乙 種	6 類	26年 10月 1日	00066	和歌山	令和3年 11月	乙 種	7 類	年 月 日			年 月	備 考						消火器具 スプリンクラー設備 屋外消火栓設備 自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 非常警報設備 誘導灯及び誘導標識 非常電源（自家発電設備） 非常電源（蓄電池設備） 防排煙制御設備
資格		消防設備士																																																																						
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月																																																																			
甲 種	特 類	年 月 日			年 月																																																																			
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月																																																																			
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月																																																																			
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月																																																																			
甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月																																																																			
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月																																																																			
乙 種	6 類	26年 10月 1日	00066	和歌山	令和3年 11月																																																																			
乙 種	7 類	年 月 日			年 月																																																																			
備 考																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">資格</th> <th colspan="3">消防設備点検資格者</th> </tr> <tr> <th colspan="2">種類等</th> <th>交付年月日</th> <th>交付番号</th> <th>有効期限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特 種</td> <td></td> <td>年 月 日</td> <td></td> <td>年 月 日</td> </tr> <tr> <td>第 1 種</td> <td></td> <td>31年 4月 25日</td> <td>143100817</td> <td>令和7年 3月 31日</td> </tr> <tr> <td>第 2 種</td> <td></td> <td>1年 11月 5日</td> <td>250102145</td> <td>令和7年 3月 31日</td> </tr> </tbody> </table>						資格		消防設備点検資格者			種類等		交付年月日	交付番号	有効期限	特 種		年 月 日		年 月 日	第 1 種		31年 4月 25日	143100817	令和7年 3月 31日	第 2 種		1年 11月 5日	250102145	令和7年 3月 31日																																										
資格		消防設備点検資格者																																																																						
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限																																																																				
特 種		年 月 日		年 月 日																																																																				
第 1 種		31年 4月 25日	143100817	令和7年 3月 31日																																																																				
第 2 種		1年 11月 5日	250102145	令和7年 3月 31日																																																																				

点 検 者						設 備 名																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">資格</th> <th colspan="4">消防設備士</th> </tr> <tr> <th colspan="2">種類等</th> <th>交付年月日</th> <th>交付番号</th> <th>交付知事</th> <th>講習受講年月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>甲 種</td> <td>特 類</td> <td>年 月 日</td> <td></td> <td></td> <td>年 月</td> </tr> <tr> <td>甲・乙種</td> <td>1 類</td> <td>年 月 日</td> <td></td> <td></td> <td>年 月</td> </tr> <tr> <td>甲・乙種</td> <td>2 類</td> <td>年 月 日</td> <td></td> <td></td> <td>年 月</td> </tr> <tr> <td>甲・乙種</td> <td>3 類</td> <td>年 月 日</td> <td></td> <td></td> <td>年 月</td> </tr> <tr> <td>甲・乙種</td> <td>4 類</td> <td>年 月 日</td> <td></td> <td></td> <td>年 月</td> </tr> <tr> <td>甲・乙種</td> <td>5 類</td> <td>年 月 日</td> <td></td> <td></td> <td>年 月</td> </tr> <tr> <td>乙 種</td> <td>6 類</td> <td>令和2年 10月 6日</td> <td>00046</td> <td>和歌山</td> <td>令和4年 11月</td> </tr> <tr> <td>乙 種</td> <td>7 類</td> <td>年 月 日</td> <td></td> <td></td> <td>年 月</td> </tr> <tr> <td colspan="2">備 考</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>						資格		消防設備士				種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	甲 種	特 類	年 月 日			年 月	甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月	甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月	甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月	甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月	甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月	乙 種	6 類	令和2年 10月 6日	00046	和歌山	令和4年 11月	乙 種	7 類	年 月 日			年 月	備 考						消火器具 スプリンクラー設備 屋外消火栓設備 自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 非常警報設備 誘導灯及び誘導標識 非常電源（自家発電設備） 非常電源（蓄電池設備） 防排煙制御設備
資格		消防設備士																																																																						
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月																																																																			
甲 種	特 類	年 月 日			年 月																																																																			
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月																																																																			
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月																																																																			
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月																																																																			
甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月																																																																			
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月																																																																			
乙 種	6 類	令和2年 10月 6日	00046	和歌山	令和4年 11月																																																																			
乙 種	7 類	年 月 日			年 月																																																																			
備 考																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">資格</th> <th colspan="3">消防設備点検資格者</th> </tr> <tr> <th colspan="2">種類等</th> <th>交付年月日</th> <th>交付番号</th> <th>有効期限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特 種</td> <td></td> <td>年 月 日</td> <td></td> <td>年 月 日</td> </tr> <tr> <td>第 1 種</td> <td></td> <td>令和5年 4月 25日</td> <td>150500990</td> <td>令和11年 3月 31日</td> </tr> <tr> <td>第 2 種</td> <td></td> <td>令和5年 5月 10日</td> <td>250500894</td> <td>令和11年 3月 31日</td> </tr> </tbody> </table>						資格		消防設備点検資格者			種類等		交付年月日	交付番号	有効期限	特 種		年 月 日		年 月 日	第 1 種		令和5年 4月 25日	150500990	令和11年 3月 31日	第 2 種		令和5年 5月 10日	250500894	令和11年 3月 31日																																										
資格		消防設備点検資格者																																																																						
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限																																																																				
特 種		年 月 日		年 月 日																																																																				
第 1 種		令和5年 4月 25日	150500990	令和11年 3月 31日																																																																				
第 2 種		令和5年 5月 10日	250500894	令和11年 3月 31日																																																																				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。

3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。

4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

別記様式第3

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者						設 備 名
資格		消防設備士				消火器具 スプリンクラー設備 屋外消火栓設備 自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 非常警報設備 誘導灯及び誘導標識 非常電源（自家発電設備） 非常電源（蓄電池設備） 防排煙制御設備
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月	
乙 種	6 類	令和4年 5月 20日	00090	大阪	令和6年 7月	
乙 種	7 類	年 月 日			年 月	
備 考						
資格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特	種	年 月 日		年 月 日		
第 1	種	令和5年 4月 25日	150500989	令和11年 3月 31日		
第 2	種	令和5年 5月 10日	250500893	令和11年 3月 31日		

点 検 者						設 備 名
住 所		氏 名				
社 名		電話番号				
資格		消防設備士				
種類等		交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲 種	特 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	1 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	2 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	3 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	4 類	年 月 日			年 月	
甲・乙種	5 類	年 月 日			年 月	
乙 種	6 類	年 月 日			年 月	
乙 種	7 類	年 月 日			年 月	
備 考						
資格		消防設備点検資格者				
種類等		交付年月日	交付番号	有効期限		
特	種	年 月 日		年 月 日		
第 1	種	年 月 日		年 月 日		
第 2	種	年 月 日		年 月 日		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

別記様式第1

(その1)

消 火 器 具 点 検 票

(設置階、1～R 階)

名 称
所 在
点 検 種 別
点 検 者

点 検

機 器 点 検											
設 置 状 況 表 示	設 置 場 所	○							○		
	設 置 間 隔	○							○		
	適 応 性	○							○		
	耐 震 措 置	/							/		
消 火 器	機 器 点 検	○							○		
	本 体 容 器	○							○		
	安 全 栓 の 封	○							○		
	安 全 栓	○							○		
	使用済の表示装置	/							/		
	押し金具・レバー等	○							○		
	キ ャ ッ プ	○							○		
	ホ ー ス	○							○		
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○							○		
	指 示 圧 力 計	○							○		
	圧 力 調 整 器	/							/		
	安 全 弁	/							/		
	保 持 装 置	/							/		
	車 輪 (車 載 式)	/							/		
	ガス導入管(車載式)	/							/		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項欄に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第1

(その2)

消 火 器 の 内 部 等 機 能	本・体 内 容 筒 器 等	本 体 容 器 内 筒 等	○						○		
		液 面 表 示	／						／		
	消火 薬剤	性 状	○						○		
		消 火 薬 剤 量	○						○		
	加 圧 用	ガ ス 容 器	／						／		
	カッター・押し金具		／						／		
	ホ ー ス		○						○		
	開閉式ノズル・切替式ノズル		／						／		
	指 示 圧 力 計		○						○		
	使用済みの表示装置		／						／		
	圧 力 調 整 器		／						／		
	安 全 弁・減 圧 孔 (排 圧 栓 を 含 む)		／						／		
	粉上ぼり防止用封板		／						／		
	パ ッ キ ン		○						○		

簡易消火用具	サイホン管・ガス導入管		○						○		
	ろ 過 網		／						／		
消 火 器 の 耐 圧 性 能	放 射 能 力		○						○		
	消 火 器 の 耐 圧 性 能		／						／		
簡易消火用具	外 形		／						／		
	水 量 等		／						／		

備

設置場所 別紙消火器一覧表参照

考

耐圧試験を実施するか、本体取替を要します。(本体取替推奨します)

測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者
	上皿自動秤	SD-8		ヤマト				

器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要 修 正 数	廃 棄 数
ABC粉末10型(蓄圧)	76	76	76	0	0

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項欄に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 一 覧 表

(名称 岸和田市総合体育館

)

番号	設置場所	種 別	製造者	製造番号	製造年	検定番号 (消第)	薬剤 重量 (kg)	総 重量 (kg)	備考
	(1階)								
1A	事務室	ABC粉末10型	ハツタ	162983	2024	29～1	3	4.8	
71	職員専用 勝手口	ABC粉末10型	ハツタ	163141	2024	29～1	3	4.8	
1B	職員専用 勝手口	ABC粉末10型	モリタ	66471	2015	23～401	3	4.1	
1C	職員専用 勝手口	ABC粉末10型	モリタ	66465	2015	23～401	3	4.1	
72	医務室	ABC粉末10型	ハツタ	162969	2024	29～1	3	4.8	
32	フロント	ABC粉末10型	ハツタ	163305	2024	29～1	3	4.8	
39	職員専用駐車場	ABC粉末10型	モリタ	237653K	2016	26～26	3	4.1	
38	職員専用駐車場	ABC粉末10型	モリタ	237647K	2016	26～26	3	4.1	
40	ポンプ室	ABC粉末10型	ハツタ	163200	2024	29～1	3	4.8	
24	エントランス	ABC粉末10型	ハツタ	163354	2024	29～1	3	4.8	
5	通路	ABC粉末10型	ハツタ	162923	2024	29～1	3	4.8	
6	通路	ABC粉末10型	ハツタ	163304	2024	29～1	3	4.8	
7	通路	ABC粉末10型	ハツタ	163205	2024	29～1	3	4.8	
8	女子更衣室	ABC粉末10型	ハツタ	163208	2024	29～1	3	4.8	
9	男子更衣室	ABC粉末10型	ハツタ	163355	2024	29～1	3	4.8	
19	準備室1	ABC粉末10型	ハツタ	163170	2024	29～1	3	4.8	
14	荷捌倉庫	ABC粉末10型	ハツタ	162967	2024	29～1	3	4.8	
15	荷捌倉庫	ABC粉末10型	ハツタ	163201	2024	29～1	3	4.8	
20	館長室内	ABC粉末10型	ハツタ	163169	2024	29～1	3	4.8	
21	荷捌倉庫	ABC粉末10型	ハツタ	163196	2024	29～1	3	4.8	
22	荷捌倉庫	ABC粉末10型	ハツタ	152429	2024	29～1	3	4.8	
23	準備室2	ABC粉末10型	ハツタ	163315	2024	29～1	3	4.8	
30	荷捌倉庫	ABC粉末10型	ハツタ	163234	2024	29～1	3	4.8	
1	メインアリーナ	ABC粉末10型	ハツタ	163149	2024	29～1	3	4.8	
2	メインアリーナ	ABC粉末10型	ハツタ	162998	2024	29～1	3	4.8	
3	メインアリーナ	ABC粉末10型	ハツタ	163148	2024	29～1	3	4.8	
4	メインアリーナ	ABC粉末10型	ハツタ	163351	2024	29～1	3	4.8	
26	電気室	ABC粉末10型	ハツタ	162973	2024	29～1	3	4.8	
28	電気室	ABC粉末10型	ハツタ	163364	2024	29～1	3	4.8	
27	機械室	ABC粉末10型	ハツタ	163129	2024	29～1	3	4.8	
29	機械室	ABC粉末10型	ハツタ	163202	2024	29～1	3	4.8	
33	通路	ABC粉末10型	ハツタ	162957	2024	29～1	3	4.8	
13	通路	ABC粉末10型	ハツタ	152447	2024	29～1	3	4.8	
25	調整室	ABC粉末10型	ハツタ	162999	2024	29～1	3	4.8	
10	武道場	ABC粉末10型	ハツタ	163319	2024	29～1	3	4.8	
11	サブアリーナ前	ABC粉末10型	ハツタ	163362	2024	29～1	3	4.8	
12	サブアリーナ	ABC粉末10型	ハツタ	163317	2024	29～1	3	4.8	
16	サブアリーナ	ABC粉末10型	ハツタ	163172	2024	29～1	3	4.8	
17	サブアリーナ	ABC粉末10型	ハツタ	162994	2024	29～1	3	4.8	
18	サブアリーナ	ABC粉末10型	ハツタ	163302	2024	29～1	3	4.8	

消 火 器 一 覧 表

(名称 岸和田市総合体育館)

番号	設置場所	種 別	製造者	製 造 番 号	製 造 年	検定番号 (消第)	薬剤 重量 (kg)	総 重量 (kg)	備考
31	機械室	ABC粉末10型	ハツタ	162978	2024	29～1	3	4.8	
36	多目的室トイレ前	ABC粉末10型	ハツタ	162984	2024	29～1	3	4.8	
34	〃 ホール	ABC粉末10型	ハツタ	163322	2024	29～1	3	4.8	
35	〃 厨房	ABC粉末10型	ハツタ	163307	2024	29～1	3	4.8	
37	〃 裏機械室	ABC粉末10型	ハツタ	163194	2024	29～1	3	4.8	
	(2階)								
54	会議室前	ABC粉末10型	ハツタ	163213	2024	29～1	3	4.8	
55	応接室	ABC粉末10型	ハツタ	163128	2024	29～1	3	4.8	
49	会議室内湯沸し室	ABC粉末10型	ハツタ	163132	2024	29～1	3	4.8	
61	トレーニングルーム	ABC粉末10型	ハツタ	163363	2024	29～1	3	4.8	
62	トレーナー室	ABC粉末10型	ハツタ	163198	2024	29～1	3	4.8	
63	貸ロッカー室	ABC粉末10型	ハツタ	163320	2024	29～1	3	4.8	
57	弓道場	ABC粉末10型	ハツタ	163127	2024	29～1	3	4.8	
58	〃	ABC粉末10型	ハツタ	163191	2024	29～1	3	4.8	
59	〃	ABC粉末10型	ハツタ	163179	2024	29～1	3	4.8	
60	〃	ABC粉末10型	ハツタ	163206	2024	29～1	3	4.8	
56	〃 奥機械室	ABC粉末10型	ハツタ	162995	2024	29～1	3	4.8	
45	通路	ABC粉末10型	ハツタ	163145	2024	29～1	3	4.8	
53	〃	ABC粉末10型	ハツタ	162965	2024	29～1	3	4.8	
48	メインアリーナ通路	ABC粉末10型	ハツタ	163150	2024	29～1	3	4.8	
64	〃	ABC粉末10型	ハツタ	162971	2024	29～1	3	4.8	
44	〃	ABC粉末10型	ハツタ	163182	2024	29～1	3	4.8	
51	〃	ABC粉末10型	ハツタ	162946	2024	29～1	3	4.8	
41	〃	ABC粉末10型	ハツタ	163192	2024	29～1	3	4.8	
42	〃	ABC粉末10型	ハツタ	163199	2024	29～1	3	4.8	
43	〃	ABC粉末10型	ハツタ	163190	2024	29～1	3	4.8	
47	〃	ABC粉末10型	ハツタ	162988	2024	29～1	3	4.8	
46	メインアリーナ通路	ABC粉末10型	ハツタ	163197	2024	29～1	3	4.8	
52	メインアリーナ通路	ABC粉末10型	ハツタ	163143	2024	29～1	3	4.8	
50	メインアリーナ通路	ABC粉末10型	ハツタ	163178	2024	29～1	3	4.8	
	(R階)								
67	機械室前	ABC粉末10型	ハツタ	163353	2024	29～1	3	4.8	
65	屋上	ABC粉末10型	ハツタ	163120	2024	29～1	3	4.8	
66	〃	ABC粉末10型	ハツタ	162930	2024	29～1	3	4.8	
68	屋上機械室	ABC粉末10型	ハツタ	163171	2024	29～1	3	4.8	
69	〃	ABC粉末10型	ハツタ	163143	2024	29～1	3	4.8	
70	天井裏通路	ABC粉末10型	ハツタ	152428	2024	29～1	3	4.8	
71	〃	ABC粉末10型	ハツタ	163193	2024	29～1	3	4.8	

スプリンクラー設備点検票						
名 称						
所 在						
点検種別						
点 検 者						
点 検 設備名						
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
水 源 (水道の用に供 する水管を水源 とするものを除 く。)	貯 水 槽	種別床下コンクリート	○			
	水 量	31.4m ³	○			
	水 状		○			
	給 水 装 置	ボールタップ方式	○			
	水 位 計	満減水警報	○			
	圧 力 計		○			
	バ ル ブ 類		○			
加 圧 送 水 装 置 ポンプ・内 燃機関係 の制御装 置式	周 囲 の 状 況	1階ポンプ室	○			
	外 形	NPMB-126-18.5	○			
	表 示		○			
	電 圧 計 ・ 電 流 計	AC210 V A	○			
	回 転 計	r/min	○			
	開閉器・スイッチ類	NFB-100A 3P	○			
	ヒ ュ ー ズ 類	5, 10 A	○			
	継 電 器	SC25N(50)(26)	○			
	表 示 灯		○			
	結 線 接 続		○			
	接 地	D種接地工事	○			
	予 備 品 等	ヒューズ等	○			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

スプリンクラー設備 (その2)

加 圧 送 水 装 置	ボ ン プ 方 式	起 動 装 置	手 動 式 起 動 機	周 囲 の 状 況	制御盤	○			
				外 形	押釦	○			
				表 示		○			
				機 能	電気式	○			
		自動式起動装置	起 動 用 水 圧	開 閉 装 置	圧 ス イ ッ チ	設定圧力 0.5MPa	○		
					起 動 用 圧 力 タ ン ク	0.82MPa	○		
					機 能	作動圧力 0.5MPa	○		
			火 災 感 知 装 置	感 知 器	専 用 兼 用	/			
					閉 鎖 型	○			
					SPヘッド		○		
	電 動 機 ・ 内 燃 機 関	外 形		○					
		回 転 軸	1735rpm	○					
		軸 受 部	ケーシング内	○					
		軸 継 手	フランジ式	○					
		燃 料		○					
		機 能		○					
		外 形		○					
		回 転 軸	1800rpm	○					
		軸 受 部	潤滑油	○					
		グ ラ ン ド 部		○					
		連 成 計 ・ 圧 力 計		○					
		性 能	0.7MPa900ℓ/min	○					
		呼 水 槽	100ℓ	○					
		バ ル ブ 類	給水管 (開)	○					
		自 動 給 水 装 置	ボールタップ方式	○					
		減 水 警 報 装 置	電極方式	○					
		フ ー ト 弁	NFT-100A	○					
		性 能 試 験 装 置	FAH-50 エバラ	○					
補 助 水 槽	貯 水 槽	/							
	水 状	/							
	給 水 装 置	/							
	バ ル ブ 類	/							
高 架 水 槽 方 式	MPa	/							
圧 力 水 槽 方 式	MPa	/							
減 圧 の た め の 措 置		/							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

スプリンクラー設備 (その3)

配管等	管・管継手			○		
	支持金具・つり金具			○		
	バルブ類			○		
	ろ過装置			/		
	逃し配管		SF-3/4インチ	○		
	流水検知装置二次側配管		SGP-100A	○		
	標識		制御弁・末端試験弁	○		
送水口	周囲の状況		1階ポンプ室外壁側	○		
	外形		埋込式双口型	○		
	標識		[送水口]	○		
スプリンヘッド	外形			○		
	感熱障害			○		
	散水分布障害			○		
	未警戒部分			○		
流水検知装置・装置	適応性			○		
	バルブ本体等		MPa	○		
	リターディング・チャンバー			/		
	圧カスイッチ		設定圧力 作動圧力 0.9MPa 0.9MPa	○		
	音響警報装置・表示装置		自火報より出力	○		
減圧警報装置				/		
一斉開放弁 (電磁弁を含む。)				/		
排水設備				/		
補助散水栓箱等	補助散水栓箱	周囲の状況	備考参照	○		
		外形	埋込型・露出型	○		
		表示	[消火用散水栓]	○		
	ホース・ノズル	外形	鑑栓第 63-23-7 号	○		
		操作性		○		
	補助散水栓開閉弁		25A	○		
	表示灯		自火報兼用	○		
	使用方法の表示		扉内面	○		
	降下装置	周囲の状況		/		
		外形		/		
		表示灯		/		
表示			/			
機能			/			
耐震措置			フレキシブルジョイント	○		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検						
閉鎖型スプリンクラー設備	ポンプ方式	起動性能等	加 圧 送 水 装 置		○	
			表 示 ・ 警 報 等		○	
			電 動 機 の 運 転 電 流	4 6 A	○	
			運 転 状 況		○	
		放 水 圧 力		MPa	/	
		減 圧 の た め の 措 置			/	
	高架水槽	方式等	表 示 ・ 警 報 等		/	
			放 水 圧 力	MPa	/	
			減 圧 の た め の 措 置		/	
	水道連結	方式	放 水 圧 力	MPa	/	
減 圧 の た め の 措 置				/		
開放型スプリンクラー設備	ポンプ方式	起動性能等	加 圧 送 水 装 置		/	
			表 示 ・ 警 報 等		/	
			電 動 機 の 運 転 電 流	A	/	
			運 転 状 況		/	
		一 斉 開 放 弁			/	
		減 圧 の た め の 措 置			/	
	高架水槽	方式等	表 示 ・ 警 報 等		/	
			一 斉 開 放 弁		/	
			減 圧 の た め の 措 置		/	
	水道連結	方式	一 斉 開 放 弁		/	
減 圧 の た め の 措 置				/		

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

スプリンクラー設備 (その5)

補助式	ポンプ	加 圧 送 水 装 置		○		
		表 示 ・ 警 報 等		○		
		電 動 機 の 運 転 電 流	4 6 A	○		
		運 転 状 況		○		
	方 式	放 水 圧 力	0. 5 7 MPa	○		
		放 水 量	1 0 1 ℓ/min	○		
		減 圧 の た め の 措 置		/		
		表 示 ・ 警 報 等		/		
	高 架 水 槽 等	放 水 圧 力	MPa	/		
		放 水 量	ℓ/min	/		
		減 圧 の た め の 措 置		/		

※放水テストは1階事務所横の散水栓使用 異常なし

散水栓設置台数

※ポンプ室内に警報盤設置 (ニッタン製)

1階 18台
2階 10台
R階 4台
合計 32台

4系統 ①1階武道館・ホワイエ・レストラン (ポンプ室)
②1階メインアリーナ (ポンプ室)
③2階メインアリーナ (観客席出入口)
④2階ホワイエ (ロッカー室横)

ポンプ性能試験 900ℓ /min 0. 7 2 MPa 5 6 A
ポンプ締切運転 0. 8 5 MPa 3 3 A

器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
圧力計				テスタ	SP-10D		三和電気㈱
回転計							

この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配線点検票（設備名 スプリンクラー設備）

名 称								
所 在								
点検種別								
点 検 者								
点 検 項 目	点 検 結 果			措 置 内 容				
	種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容					
総 合 点 検								
専 用 回 路	1階電気室動力盤	○						
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB-200A	○						
ヒ ュ ー ズ 類		/						
絶 縁 抵 抗	常用 100MΩ 非常 MΩ	○						
耐 熱 保 護	耐火ケーブル	○						
備 考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者
	メガー計	BN250TB		ナショナル				

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項欄に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

屋 外 消 火 栓 設 備 点 検 票

称				
在				
種 別				
検 者				
検 名				
検 項 目	点 検 結 果			措 置 内 容
	種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検				
水 槽	種別 地下水槽	○		
量	31.4m ³	○		
状		○		
水 装 置	ボールタップ	○		
位 計	満・減水警報	○		
力 計		○		
ル ブ 類	(開)	○		
電 動 機 の 備 付 品	周 囲 の 状 況	1階 ポンプ室	○	
	外 形	NYMB-126-15S	○	
	表 示		○	
	電圧計・電流計	AC210 V A	○	
	開閉器・スイッチ類	NFB-100A	○	
	ヒューズ類	5・10A	○	
	継 電 器	SC-2N×(35)(26)	○	
	表 示 灯		○	
	結 線 接 続		○	
	接 地	D種接種工事	○	
予 備 品 等	ヒューズ類	○		

この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

種別・容量等の内容は、該当するものについて記入すること。

判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

選択肢のある欄は、該当事項欄に○印を付すこと。

措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

11

151

1.

10

11-10-11

2

五

—

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項欄に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

記様式第9

屋外消火栓設備 (その3)

屋外消火栓	位置・周囲の状況	屋外×6箱	○				
	外形	埋込型	○				
	表示	[屋外消火栓]	○				
ホース・ノズル	外形		○				
	ホースの耐圧性能		○				
屋外消火栓	周囲の状況	格納箱内	○				
	外形	65A	○				
	標識	せ-226号	○				
	消火栓開閉弁		○				
始動表示灯		AC-24V	○				
震措置		フレキシブル接手	○				
総 合 点 検							
起動性能等	加圧送水装置		○				
	表示・警報等		○				
	電動機の運転電流	17.6A	○				
	運転状況		○				
放水圧力		0.57MPa	○				
放水量		568l/min	○				
減圧のための措置			/				
架水槽方式・ 圧力水槽方式	放水圧力	MPa	/				
	放水量	l/min	/				
	減圧のための措置		/				
*ホース年式 2015年製×11本 2022年製×1本							
機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項欄に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

記様式第26

配線点検票 (設備名 屋外消火栓設備)

称							
在							
検種別							
検者							
検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容		
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
総 合 点 検							
用 回 路	1階電気室 動力盤	○					
閉 器 ・ 遮 断 器	NFB-200A	○					
ユ ー ズ 類		/					
縁 抵 抗	常用 100MΩ 非常 MΩ	○					
熱 保 護	耐火ケーブル	○					
機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者
メガー計	BN250TB		ナショナル				

考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項欄に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 票

名 称

所 在

点 検 種 別

点 検 日

点 検

設 備 名

点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容
		種別・容量の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検					
予 備 電 源 受	外 形	密閉型Ni-cd蓄電池	○		
	表 示	DC24V 1.65Ah	○		
	* 端 子 電 圧	DC24V	○		
	* 切 替 装 置	自動切替	○		
	* 充 電 装 置	トリクル充電	○		
	* 結 線 接 続	コネクター式	○		
信 機	周 囲 の 状 況	1階 事務室	○		
	外 形	GR型受信機	○		
	表 示		○		
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置		○		
	電 圧 計	DC24V	○		
	ス イ ッ チ 類		○		
	ヒ ュ ー ズ 類		○		
	* 継 電 器		○		
	表 示 灯		○		
	通 話 装 置	受信機～発信機間	○		
中 継 機	* 結 線 接 続		○		
	接 地	D種接地工事	○		
	付 属 装 置	その3参照	○		
	* 火 災 表 示 等	蓄 積 式	○		
		ア ナ ロ グ 式	/		
		二 信 号 式	/		
		そ の 他	/		
	* 注 意 表 示		○		
	回 路 導 通	自動監視	○		
	設 定 表 示 温 度 等		/		
感 知 器 作 動 等 の 表 示		/			
予 備 品 等	ヒューズ、ランプ類	○			

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項欄に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

外	形	確認灯付	○		
警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○		
	感 知 区 域		○		
	適 応 性		○		
	機 能 障 害		○		
* 熱 感 知 器	ス ポ ッ ト 型	差動 定温(再) 熱アナログ	○		
	分 布 型	空 気 管 式	/		
		熱電対式・熱半導体式	/		
* 煙 感 知 器	感 知 線 型		/		
	ス ポ ッ ト 型	イオン (光電) アナログ	○		
	分 離 型		/		
* 炎 感 知 器		赤外線 紫外線	/		
*多信号感知器・複合式感知器			/		
遠隔試験機能を有する感知器			/		
周 囲 の 状 況		各階	○		
外	形	P型1級	○		
表	示		○		
押しボタン・送受話器			○		
表	示 灯	AC-24V(兼用)	○		
外	形		○		
取	付 状 態		○		
音	圧 等		○		
鳴	動 方 式	(一斉) 区分 相互 再鳴動	○		
蓄 積 機 能			○		
二 信 号 機 能			/		

1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備 (その3)

自 動 試 験 機 能	予備電源・非常電源		○					
	受信機の火災表示		○					
	受信機の注意表示		○					
	受信機・中継器の制御機能・電路		○					
	感 知 器		○					
	感知器回路・ベル回路		○					
無	線 機 能		/					
総 合 点 検								
同	時 作 動		○					
※	煙 感 知 器 等 の 感 度		○					
地 区	音 響 装 置 の 音 圧		○					
*	総 合 作 動		○					
備 考	付属装置 非常放送・誘導灯信号装置・電気錠・中央監視盤 連動操作盤・警備会社へ移信号							
測 定 機 器	機 器 名	型式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器	HK-3		保守協会	マノメーター			
	加煙試験器	HKS-1		保守協会	空気注入試験器			
	外部試験器				メーターリレー試験器			
	煙感知器感度試験器				回路計	SK300		カイセ
	普通騒音計	S-11		横河電機	絶縁抵抗計	BN250TV		ナショナル
	減光フィルター				炎感知器用動作試験器			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動火災報知設備 (別紙)

名 称	戒 区 域			知 器										地 区 音 響 装 置	信 機	点 検 結 果								
	差 分 空 気 管 式	動 布 熱 電 対 式	型 熱 半 導 体 式	ス ポ ッ ト 型	ス ポ ッ ト 型	感 知 線 型	熱 ア ナ ログ 式 ス ポ ッ ト 型	煙									式 分 離 型							
								ス	ポ	ッ	ト	型	イ オ ン 化 式					光 電 式		イ オ ン 化 ア ナ ログ 式	光 電 式		光 電 ア ナ ログ 式	
													非 蓄 積					蓄 積	非 蓄 積		蓄 積	非 蓄 積		蓄 積
サブアリーナ器具庫1											3												○	
サブアリーナ北西																					1	1	○	
サブアリーナ 南西																					1	1	○	
サブアリーナ 南東																					1	1	○	
サブアリーナ 北東																					1	1	○	
武道場											13												○	
サブアリーナ 更衣室・通路						2					6										1	1	○	
電気室・機械室											15										1	1	○	
事務所・管理人室						1					9										1	1	○	
1F玄関ホール											5										1	1	○	
1Fホワイエ					1						11										2	2	○	
メイン更衣室 通路・移動席						3					2												○	
準備室1											3												○	
メインアリーナ 1F荷捌倉庫											7												○	
メインアリーナ 1F器具庫・移動席											4												○	
準備室2横 器具庫											2												○	
メインアリーナ 1F北西																					1	1	○	
メインアリーナ 1F南西																					1	1	○	
メインアリーナ 更衣室前																					1	1	○	
メインアリーナ 1F北東																					1	1	○	
頁計					1	6					80										14	14		

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
- 3 ※印のあるもので不良のものは、(その7)に機器ごとの点検結果を記入すること。
- 4 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
- 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

自動火災報知設備 (別紙)

名 称	知 器														地 区 音・響・装 置	信 機	点 検 結 果			
	差 分 空 氣 管 式	動 布 熱 電 対 式	式 型 熱 半 導 体 式	ス ポ ッ ト 型	ス ポ ッ ト 型	感 知 線 型	熱 ア ナ ログ 式 ス ポ ッ ト 型	煙						式 型 光 電 ア ナ ログ 式						
								ス	ポ		ッ	ト	型					分	離	
									イ オ ン 化 式	非 蓄 積									蓄 積	光 電 式
メインアリーナ 1F南東																1	1	○		
メインアリーナ 1F器具庫																1	1	○		
多目的室				3	1					9						1	1	○		
ポンプ室				2	1					3						1	1	○		
1F玄関ホール外				10														○		
サブアリーナ 2F機械室										2								○		
サブアリーナ 2F										8								○		
弓道場矢道										14						1	1	○		
弓道場射場										1								○		
トレーニングルーム										8								○		
2F玄関ホール										16						2	2	○		
会議室 応接室・チケット売場					1					13						1	1	○		
2Fホワイエ										6						1	1	○		
2F観客席北西										8						1	1	○		
2階観客席北東										8						1	1	○		
2F観覧席 トイレ・通路										5						2	2	○		
2F観客席南東										8						1	1	○		
2F観客席南西										8						1	1	○		
屋上機械室 海側				2						4						2	2	○		
屋上機械室 山側										2						1	1	○		
頁 計				17	3					123						18	18			

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
- 3 ※印のあるもので不良のものは、(その7)に機器ごとの点検結果を記入すること。
- 4 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
- 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

自動火災報知設備 (別紙)

名 称	知 器																	地 区 音 響 装 置	発 信 機	点 検 結 果			
	差 分 空 氣 管 式	動 布 熱 電 対 式	式 型 熱 半 導 体 式	ス ポ ツ ト 型	定 温 ス ポ ツ ト 型	式 感 知 線 型	熱 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ツ ト 型	煙								式 型 光 電 アナログ式							
								ス	ポ	ツ	ト	型	分 離		光 電 式 非 蓄 積		光 電 式 蓄 積						
													イ オ ン 化 式 非 蓄 積	蓄 積							イ オ ン 化 ア ナ ロ グ 式 非 蓄 積	蓄 積	光 電 アナログ式
メインアリーナ天井裏北西												11											○
メインアリーナ天井裏北中央												7											○
メインアリーナ天井裏北東												11											○
メインアリーナ天井裏中央西												9											○
メインアリーナ天井裏中央												20											○
メインアリーナ天井裏中央東												9											○
メインアリーナ天井裏南西												9											○
メインアリーナ天井裏南中央												10											○
メインアリーナ天井裏南東												9											○
サブアリーナ～屋上階段												3											○
メインアリーナ北東階段												1											○
メインアリーナ南東階段												1											○
玄関ホール												1											○
E・Vシャフト												1											○
屋上発信機																				1	1		○
頁 計												102								1	1		
合 計				16	9							307								33	33		

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
- ※印のあるもので不良のものは、(その7)に機器ごとの点検結果を記入すること。
- 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
- 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

別記様式第26

配線点検票 (設備名 自動火災報知設備)

名 稱

所 在

点検種別

点検者

検 査 項 目	点 検 結 果			措 置 内 容
	種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
総 合 点 検				
用 回 路	1階分電盤	○		
閉 器 ・ 遮 断 器	NFB20A	○		
ユ ー ズ 類		/		
線 抵 抗	常用 100MΩ非常 MΩ	○		
熱 保 護		○		

器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者	器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者
分電盤	BN250TB		ナショナル				

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項欄に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

ガス漏れ火災警報設備点検票

称					
在					
検種別					
検者					
検名					
点検項目	点検結果				
	種別・容量の内容	判定	不良内容	措置内容	
機	器	点	検		
外形	Ni-cd 蓄電池	○			
表示	DC24V 0.9Ah 1996年	○			
端子電圧	DC20.5V	○			
切替装置	自動切替	○			
充電装置	トリクル充電	○			
結線接続		○			
周囲の状況	1階事務室	○			
外形	GP 自立型	○			
表示		○			
警戒区域の表示装置	2/10 回線	○			
圧計	24V	○			
スイッチ類		○			
ユーザ類	0.2~5 A	○			
電器		○			
示灯		○			
話装置		/			
線接続		○			
地		○			
属装置	自火報兼用	○			
ス漏れ表示		○			
路導通	自動監視	○			
障表示		○			
備品等	予備品箱等	○			

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項欄に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第11の2

ガス漏れ火災警報設備（その2）

ガス漏れ検知器	外 形		○					
	警戒状況	未警戒部分		○				
		設置場所・設置位置		○				
		適 応 性		○				
		機 能 障 害		○				
警 報 装 置	作 動 等		○					
	音声警報装置	外 形		/				
		取 付 状 態		/				
		増幅器、操作部		/				
		音 圧 等		/				
	検知区域 警報装置	ガス漏れ表示灯		○				
		外 形		○				
		取付状態		○				
音 圧 等			/					
	鳴動区域		/					
総 合 点 検								
同 時 作 動		○						
検 知 区 域 警 報 装 置	75dB	○						
総 合 作 動		○						
測 定 機 器								
	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加煙試験器	HKS-1		保守協会				

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

戒 区 域	ガス漏れ検知器	検知区域警報装置	ガス漏れ表示灯	音声警報装置のスピーカー	点検結果	措置内容
名 称						
1階機械室	5		5		○	
合計	5		5			

1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良の項はその内容を措置欄に記入すること。

3 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。

配線点検票 (設備名 ガス漏れ火災警報設備)

称
在
種別
検査者

検 査 項 目	点 検 結 果			措 置 内 容
	種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
総 合 点 検				
用 回 路	1階 分電盤	○		
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB20A	○		
絶 縁 一 ズ 類		/		
絶 縁 抵 抗	常用 100MΩ 非常 MΩ	○		
過 熱 保 護		○		

※自動火災報知設備兼用

名 型 式	校正年月日	製 造 者	機 器 名 型 式	校正年月日	製 造 者
計 BN250TB		ナショナル			

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項欄に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常警報器具及び設備点検票

名 称					
所 在					
点検種別					
点検者					
点検設備名					
点 検 項 目	点 検 結 果				措 置 内 容
	種別・容量の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検					
外形	Ni-cd (密閉型)	○			
表示	DC24V 6Ah×2	○			
端子電圧	DC30 V	○			
替装装置	自動切替	○			
電装装置	トリクル充電	○			
線 接 続	コネクター式	○			
周囲の状況		/			
外形		/			
表示		/			
機能		/			
外形		/			
表示		/			
電圧計	V	/			
スイッチ類		/			
ヒューズ類	A	/			
継電器		/			
表示灯		/			
線 接 続		/			
接地		/			
予備品等		/			
外形		/			
取付状態		/			
音圧等		/			
鳴動方式	一斉 区分 相互	/			
表示灯		/			

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項欄に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

非常警報器具及び設備（その2）

起 動 装 置	周 囲 の 状 況	1階 事務室	○		
	外 形		○		
	押 し ボ タ ン 等		○		
	発 信 機 ・ 非 常 電 話		/		
	自動火災報知設備との連動	有 自火報音響装置省略	○		
増 幅 器 等	周 囲 の 状 況	1階 事務室	○		
	外 形	ロッカータイプ	○		
	表 示		○		
	電 圧 計	DC30V	○		
	ス イ ッ チ 類	押釦	○		
	保 護 板		○		
	ヒ ュ ー ズ 類	5A	○		
	継 電 器		○		
	計 器 類	出力計 モニタースピーカー	○		
	表 示 灯	火災、区域表示	○		
	結 線 接 続		○		
	接 地	D種接地工事	○		
	回 路 選 択	11区分	○		
	2 以 上 の 操 作 部 等		/		
	遠 隔 操 作 器 の 連 動		/		
	非 常 用 放 送 切 替		○		
	※地震動予報等に係る放送切替		/		
	回 路 短 絡		○		
	音 声 警 報 音		○		
	火 災 音 信 号	電子サイレン	○		
マ イ ク ロ ホ ン		○			
予 備 品 等		/			
ス ピ ー カ ー	外 形	L級	○		
	取 付 状 態		○		
	音 圧 等		○		
	鳴 動 方 式	(一斉)(区分) 相互	○		
	音 量 調 整 器	アッテネーター付	○		
表 示 機 等	表 示 灯		/		
	周 囲 の 状 況		/		
	外 形		/		
機 能		/			

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項欄に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合		点	検	
装置・スピーカーの音圧	92dB以上	○		
合 作 動		○		

警戒区域

- 1、1階事務室・電気室・機械室
- 2、1階玄関ホール・ロビー・ホワイエ
- 3、1階メインアリーナ・調整室・その他
- 4、1階サブアリーナ
- 5、1階武道場・更衣室・他
- 6、2階弓道場
- 7、2階玄関ホール・会議室・ホワイエ
- 8、2階トレーニング室
- 9、エレベーター
- 10、階段
- 11、レストラン棟

スピーカー数

- | | | | | | |
|-------|-----|----|----|----|----|
| 1階 埋込 | 59個 | 露出 | 3個 | 壁掛 | 8個 |
| 2階 埋込 | 38個 | | | 壁掛 | 1個 |
| 塔屋 埋込 | 1個 | | | | |

機器名	型 式	校正年月日	製造者名	機器名	型 式	校正年月日	製造者名
音 計	S-13		リオン				
マイク	BN250TB		ナショナル				

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項欄に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

配線点検票 (設備名 非常警報設備)

名 称
所 在
点検種別
点検者

点 検 項 目	点 検 結 果			措 置 内 容			
	種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容				
総 合 点 検							
用 回 路	1階 分電盤	○					
閉 器 ・ 遮 断 器	NFB20A	○					
ユ ー ズ 類		/					
縁 抵 抗	常用 100MΩ 非常 MΩ	○					
熱 保 護		○					
機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者
メーター計	BN250TB		ナショナル				

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項欄に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票

名 称							
所 在							
点検種別							
点検者							

点 検 項 目		点 検 結 果				措 置 内 容	
		種別・容量等の内容			判 定	不 良 内 容	
		避難口	通 路	客 席			
機 器 点 検							
外箱・表示面	種 類	○	○	/	○		
	視認障害等	○	○	/	○		
	外 形	○	○	/	○		
	表 示	○	○	/	○		
非常電源 (内蔵型)	外 形	○	○	/	○		
	表 示	○	○	/	○		
	機 能	1 2	6	/	×	本体及び バッテリー不良	改修計画中
光源		○	○	/	○		
点検スイッチ		○	○	/	○		
ヒューズ等		○	○	/	○		
線 接 続		○	○	/	○		
点検結果	外 形	1	/	/	×	備考参照 2	改修計画中
	結 線 接 続	1	/	/	×	備考参照 2	改修計画中
	機 能	1	/	/	×	備考参照 2	改修計画中

1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16

誘導灯及び誘導標識点検票（その2）

誘 導 標 識	外	形	○	/	/	○																						
	視	認	障	害	等	○	/	/	○																			
	採	光	又	は	照	明	○	/	/	○																		
	※表		示		面		の		輝		度																	
	※設		置		場		所		の		照	度																
	※※ヒ		ュ		ー		ズ		類																			
	※※結		線		接		続																					
	※※※	非常電源	外	形				/																				
		表	示				/																					
		機	能				/																					
備 考	※誘導灯信号装置は1階事務室内分電盤の中に設置 ※本体及びバッテリー不良箇所・・・別紙図面参照 2) 台風の影響で 音声点滅付誘導灯が機能せず現在調査中。																											
測 定 機 器	機	器	名	型	式	校	正	年	月	日	製	造	者	名	機	器	名	型	式	校	正	年	月	日	製	造	者	名

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 票中※印のあるものは、消防法施行規則第28条の2第1項第3号ハ、規則第28条の3第4項第3号の2、第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第五第三号（四）に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
 - 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
 - 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

誘導灯及び誘導標識一覧表

名 称	岸和田市総合体育館						
所 在 地	岸和田市西之内町45番1号						
階数	器 種	片面型	両面型	直付型	埋込型	その他	備考
1階	避難口 B級	9					音声点滅型
	避難口 B級	25	2				
	通路 B級		4				
	廊下通路C級				9		
	通路 C級				5		(床面)
	誘導標識					3	
2階	避難口 B級	8					音声点滅型
	避難口 B級	14					
	通路 B級		3				
	廊下通路C級				21		
	通路 C級				3		(床面)
階段	階段通路 大形			3			
	(器具庫内1)						
	階段通路 大形			3			
	(器具庫内2)						
	階段通路 大形			3			
	(ホワイエ)						
	(レストラン)						
1階	避難口 B級	6					
	避難口 C級	1					
	通路 C級						(床面)

別記様式第26

配線点検票（設備名 誘導灯）

名 称								
所 在								
点検種別								
点 検 者								
点 検 項 目	点 検 結 果			措 置 内 容				
	種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容					
総 合 点 検								
専 用 回 路	各階 分電盤	○						
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB20A	○						
ヒ ュ ー ズ 類		/						
絶 縁 抵 抗	常用 100MΩ 非常 MΩ	○						
耐 熱 保 護		/						
(専用電源場所)								
1階事務所内 1L-1								
メインアリーナ器具庫1 1L-2								
荷捌倉庫 1L-3								
準備室2 1L-4								
調整室内 1L-5								
武道場前 1L-6								
レストラン内 1L-7								
2階会議室EPS内 2L-1								
メインアリーナEPS内 2L-2								
メインアリーナEPS内 2L-3								
メインアリーナEPS内 2L-4								
メインアリーナEPS内 2L-5								
ホワイエEPS内 2L-6								
弓道場EPS内 2L-7								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者
	メガー計	BN250TB		ナショナル				

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項欄に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常電源（自家発電設備）点検票（設備名 SP・屋外消火栓設備）						
名 称						
所 在						
点検種別						
点 検 者						
点 設 備 名	原 動 機	製造者名 ㈱ヤンマーディーゼル		発 電 機	製造者名 ㈱オーハツ	
		型式等 6 AHL-T MUDO-11			型式等 CDB・OSC-470	
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判定	不良内容		
機 器 点 検						
設 置 状 況	周 囲 の 状 況		屋外（屋上）	○		
	区 画 等		（キュービクル式） キュービクル式以外	○		
	水 の 浸 透			○		
	換 気		（自然） 機械	○		
	照 明			○		
	標 識		発電設備	○		
表 示		220V 60Hz	○			
自 家 発 電 装 置	原 動 機 ・ 発 電 機		種類： / kW	○		
	冷却装置	ラジエータ、配管等		○		
		冷 却 フ ァ ン		○		
	潤 滑 油 類			○		
	その他の付属機器類			/		
始 動 装 置	※始動用蓄電池設備		別紙点検表参照	○		
	始動用空気備	外 形		/		
		空 気 だ め	MPa L	/		
		潤 滑 油 類		/		
	始 動 用 燃 料			/		

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。

制 御 装 置	周 囲 の 状 況		ユニット内部	○		
	発 電 機 盤			○		
	自 動 始 動 盤			○		
	補 機 盤			○		
	電 源 表 示 灯		ダイオード緑色	○		
	表 示 灯			○		
	開 閉 器 ・ 遮 断 器			○		
	ヒ ュ ー ズ 類		30A	○		
	継 電 器			○		
保 護 装 置				/		
計 器 類				○		
燃 料 容 器 等	外 形	自家発組込タンク	○			
	燃 料 貯 蔵 量	種類 98 L	○			
冷 却 水 タ ン ク	外 形	ラジエーター式	○			
	水 量	33L	○			
排 気 筒	周 囲 の 状 況	屋外排出	○			
	外 形	消音器付	○			
	貫 通 部		○			
配 管				○		
結 線 接 続				○		
接 地			D種接地工事	○		
始 動 性 能				○		
運 転 性 能	運 転 状 況		○			
	換 気		○			
停 止 性 能	手 動 停 止		○			
	自 動 停 止		/			
耐 震 措 置				○		
予 備 品 等			工具類	○		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。

別記様式第24

非常電源（自家発電設備）（その3）

総 合 点 検								
接 地 抵 抗	種 別		Ω	／				
絶 縁 抵 抗			100MΩ	○				
自家発電装置の接続部				○				
始 動 装 置	※始動用蓄電池設備		別添	○				
	始動用空気圧縮設備		L	／				
	始 動 補 助 装 置			／				
保 護 装 置				／				
※※ 運 転 性 能	負 荷 運 転		kW	○				
	内 部 観 察 等			／				
切 替 性 能	運 転 切 替 性 能			○				
	※蓄電池切替性能			○				
	始動用燃料切替性能			／				
備 考	電気主任技術者 氏名及び番号 村岡電気設備 村岡敦史 負荷運転又は内部観察等の最終実施年月 (R6年 1月)							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校正年月日	製 造 者 名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。
- 7 票中※※印のあるものは、当該点検項目の最終実施年月を備考欄に記入し、別表第24第2項（6）に規定する運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は、当該保全策を講じていることを示す書類を添付すること。

名 称					
所 在					
点検種別					
点 検 者					
点 設 備 名	蓄 電 池	製造者名 株式会社アサコーポレーション	充 電 装 置	製造者名 オーハツ㈱	
		型式等 HS-200E		型式等 CH-34	
	逆変換装置	製造者名	直 交 変 換 装 置	製造者名	
		型式等		型式等	
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検					
設 置 状 況	周 囲 の 状 況	自家発内据置	○		
	区 画 等	キュービクル式	○		
	水 の 浸 透		○		
	換 気	(自然) 機械	○		
	照 明		/		
	標 識	[蓄電池設備]	○		
蓄 電 池	外 形	据置鉛蓄電池	○		
	表 示		○		
	電 解 液		○		
	減液警報用電極		/		
	液漏れ警報用電極		/		
	総 電 圧	24V	○		
	セ ル 電 圧	(12セル) 2V	○		
	負 荷 容 量	200Ah(10時間率)	○		
	均 等 充 電		○		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第25

非常電源（蓄電池設備）（その2）

充電装置	外形		○		
	表示		○		
	開閉器・遮断器	NFB-15A	○		
	交流入力電圧	100V	○		
	トリクル・浮動・定電流定電圧充電電圧	26.2V	○		
	均等充電電圧	27.6V	○		
	出力電流	A	○		
	負荷電圧	24V	○		
	負荷電流	A	○		
	自動充電切替		○		
逆変換装置	接地		/		
	外形		/		
	表示		/		
	開閉器・遮断器		/		
	交流出力電圧	V	/		
	交流出力電流	A	/		
	周波数	Hz	/		
直交変換装置	接地		/		
	外形		/		
	表示		/		
	開閉器・遮断器		/		
	交流入力電圧	V	/		
	充電電圧	V	/		
	充電電流	A	/		
	交流出力電圧	V	/		
	交流出力電流	A	/		
結線	接地		/		
	接続		○		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第25

非常電源（蓄電池設備）（その3）

ポンプ	外形		／					
	性能		／					
タンク・配管等			○					
制御装置			○					
耐震措置			○					
予備品等			／					
総合点検								
接地抵抗		種別	Ω	／				
絶縁抵抗			100MΩ	○				
容量				○				
切替装置				○				
電圧計・周波数計				／				
警報動作				／				
減液警報装置				／				
液漏れ警報装置				／				
電圧調整範囲				○				
負荷電圧補償装置				○				
タイマー				／				
備考	電気主任技術者 氏名及び番号 村岡電気設備 村岡敦史 負荷運転又は内部観察等の最終実施年月 (R6年1月) ※触媒栓有効 2014年11月迄 (1CP×12セル) ※蓄電池製造年 1995年 9月製 (HS-200E)×12台							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

(その1)

防 排 煙 制 御 設 備 点 検 票

防火扉・シャッター・ダンパー
垂れ壁・非常錠・その他

名 称

所 在

点 検 種 別

点 検 者

設備 検 名 点	連 制 御 動 器	連動制御盤	製 者 名 ホーチキ㈱	型 式 等	受第60～37号	設 置 数	台
		連動操作盤					1台
		操 作 盤					台

点 検 項 目	点 検 結 果			措 置 内 容
	種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	

機			器		点		検	
予備電源・非常電源(内蔵型)		外 形	Ni-cd (密閉型)	○				
		表 示	DC24V 3.5Ah 1996年	○				
連 連	周 囲 の 状 況		1階事務室	○				
	外 形		複合型	○				
動 動	作動・確認表示装置			○				
	電 圧 計		DC24V	○				
制 中	ス イ ッ チ 類			○				
	表 示			○				
御 継	予 備 品 等			○				
	手動開閉装置		周囲の状況	○				
自 装	外 形			○				
	感 知 器 ヒ ュー		3種 煙感知器	○				
動 起	ズ メ タ ル 等		感 知 区 域	○				
	適 応 性			○				
動 置	機 能 障 害			○				
	自 錠		周 囲 の 状 況	各階	○			
動 装	外 形		シャッター・防火扉・ダンパー	○				
	取 付 状 態			○				
開 置	外 形		ブザー	○				
	取 付 状 態			○				
音 装	外 形			○				
	取 付 状 態			○				
響 置	外 形			○				
	取 付 状 態			○				

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

予備電源・ 非常電源 (内蔵型)	端子電圧	DC20.5V	○			
	切替装置	自動切替	○			
	充電装置	トリクル充電	○			
	結線接続	コネクタース	○			
*連動制御器	連動中継器	スイッチ類		○		
		ヒューズ類	0.2~5A	○		
		継電器		○		
		表示灯		/		
		結線接続		○		
		接地	D種接地工事	○		
		附属装置		/		
		作動表示		○		
		確認表示		○		
	回路導通	自動監視	○			
*手動開閉装置			○			
*自動起動装置	感知器	熱感知器		/		
		煙感知器	光電式	○		
*自動開錠装置			○			
*音響装置			○			
総 合 点 検						
同時作動			○			
**煙感知器感度			○			
総 合 作 動			○			
配線	絶縁抵抗	電源回路	100MΩ	○		
		感知回路	100MΩ	○		
		制御回路	100MΩ	○		
		附属回路	MΩ	/		
耐熱保護	電源回路		/			
	操作回路		○			
専用回路		1階事務室分電盤	○			
開閉器・遮断器			○			
備考	※電源回路は自動火災報知設備兼用 ※この防排煙制御設備は建築基準法によるもので、消防法にはかかりませんので 参考までの添付いたします。					
測定機器	メガー計		BN250TB		ナショナル	

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- *印のあるもので不良のものは、製造番号を記入すること。

(その3)

防 排 煙 制 御 設 備 点 検 票

防火扉・シャッター・ダンパー

垂れ壁・非常錠・その他

表示回路		設 置 数										総合点検		点 検 結 果	
番 号 No.	名 称	連 動 中 継 器	手 動 開 閉 装 置	自動起動装置		自動開錠装置						*煙感知器			
				感 知 器		防 火 扉	シ ャ タ ー	ダ ン パ ー	垂 れ 壁	非 常 錠	そ の 他	音 響 装 置	製 造 番 号		感 度 濃 度 △v
				熱 感 知 器	煙感知器										
				イ オ ン 化 式	光 電 式										
1	1階玄関ホール西ダンパー					1			1						○
2	1階器具庫3他ダンパー					1			1						○
3	1階玄関ホール垂壁		4			3				4					○
4	1階更衣室2, 3排煙窓		2			2						2			○
5	1階サブアリーナ階段防火戸					1	1								○
6	2階サブアリーナ階段防火戸					1	1								○
7	2階弓道場防火戸・SS		1			1	1	1							○
合 計			7			10	3	1	2	4		2			
備 考															

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良事項及び措置内容は措置内容欄に記入すること。記入できない場合「備考」欄に詳細を記入する。
- 3 連動制御器の表示回路ごとに数量を記入すること。
- 4 *印のあるもので不良のものは、製造番号を記入すること。

岸和田市立総合体育館

点検日 R6 年 9 月 6 日


改修計画中

誘導音バッテリー不良	
① 3NR-CX-S	× 5 個
② 4NR-CU-S	× 2 個
点滅用バッテリー不良	
③ 3NR-CX-S	× 2 個
④ 4NR-CU-S	× 1 個
点灯用バッテリー不良	
⑤ 3NR-CX-S	× 3 個
⑥ 2NR-CU-S	× 3 個
本体不良	
⑦ 充電モーター	× 1 個
⑧ 本体破損	× 4 個
⑨ 音声点滅機能不良	× 1 個

本体及びバッテリー不良箇所

避難口誘導灯 12か所

通路誘導灯 6か所

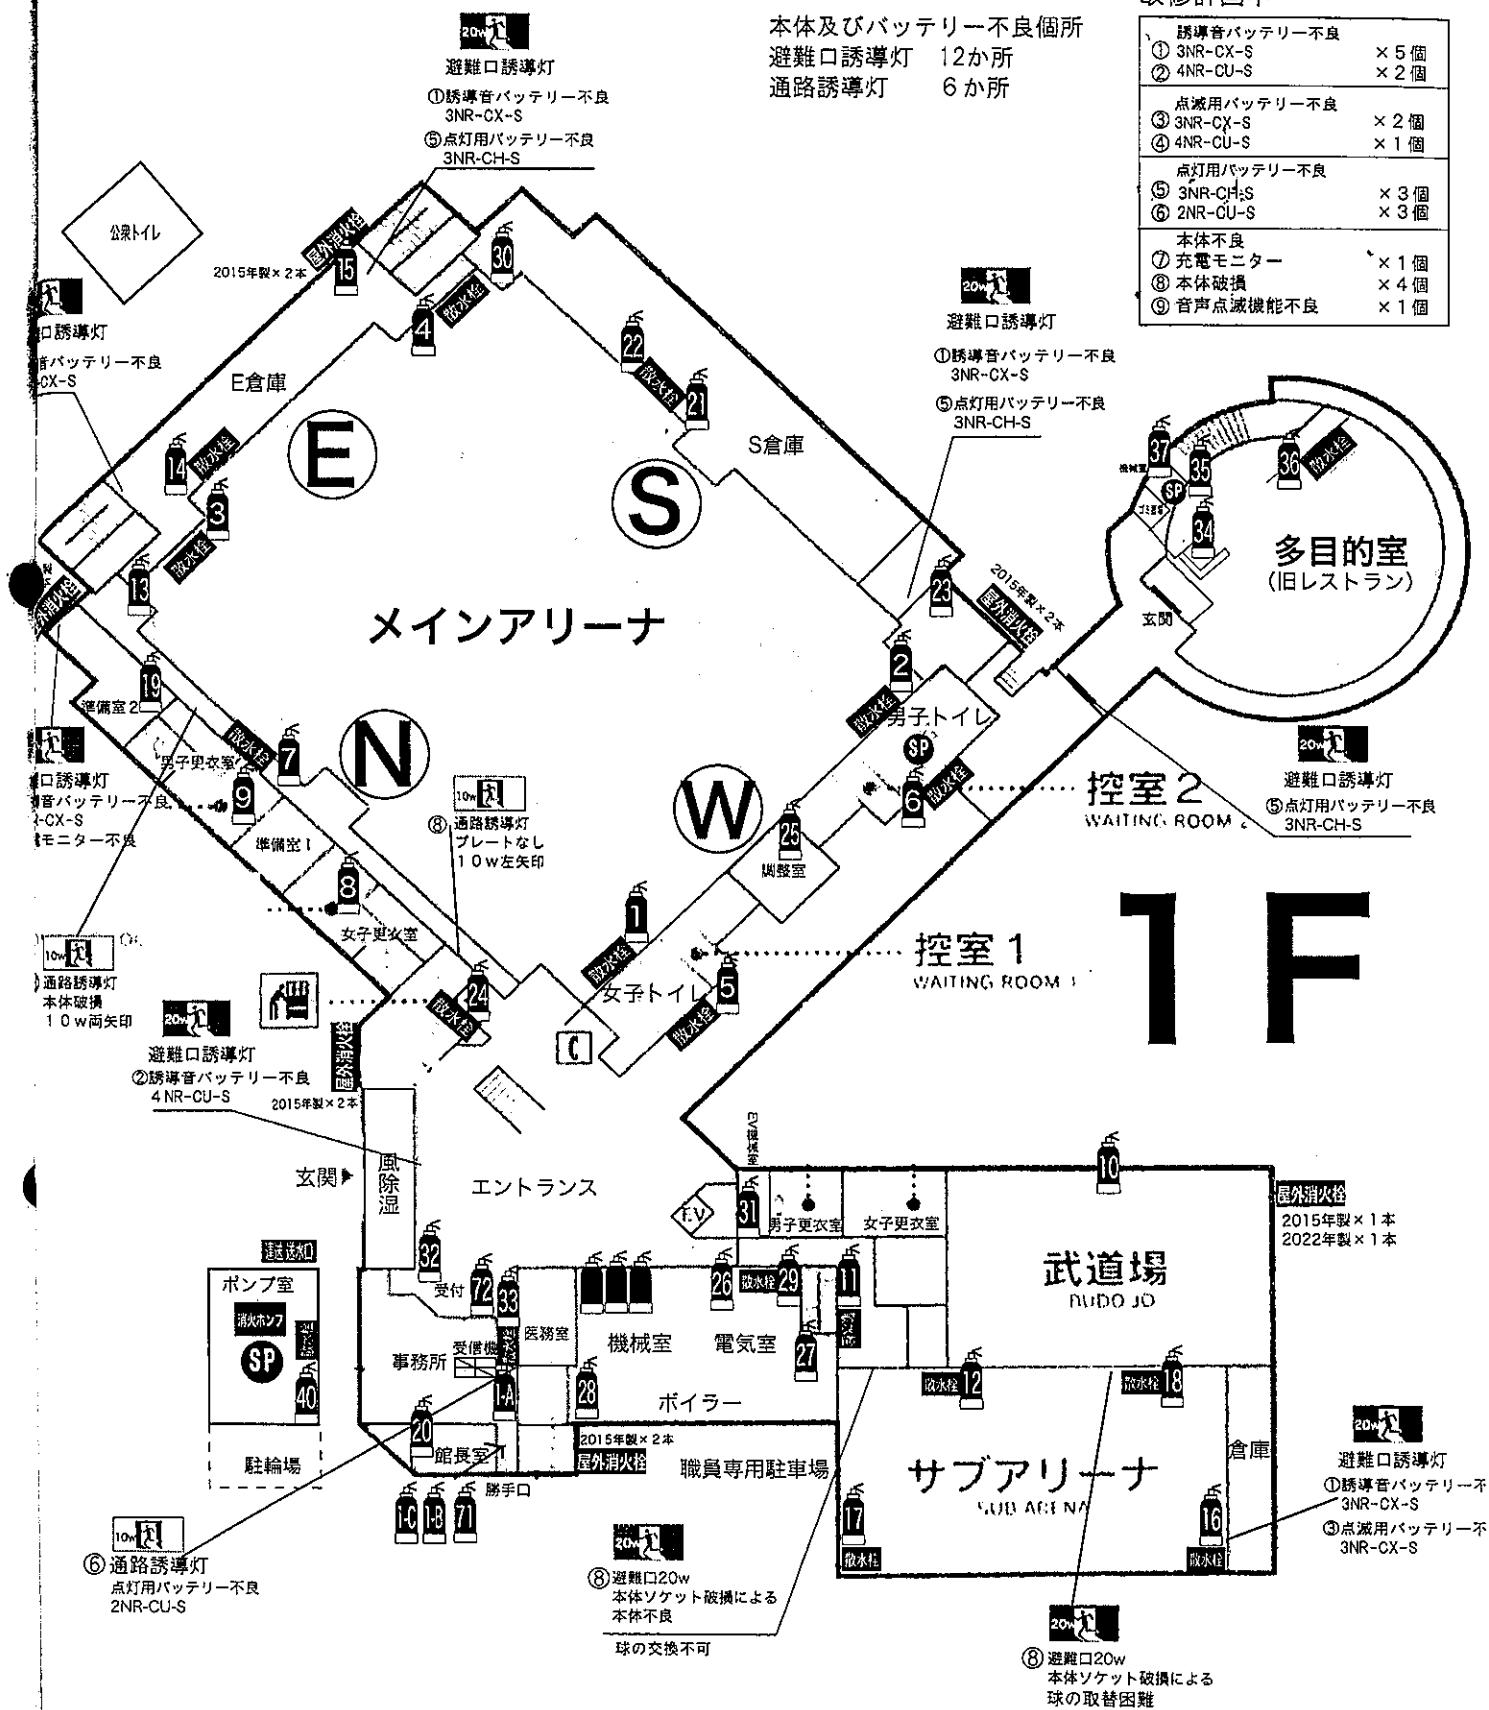

2F

